

sonnen



energy is yours

Istruzioni di riavvio
sonnenBatterie Hybrid 9.53

Riavvio del sistema di accumulo sonnenBatterie Hybrid 9.53

AVVISO

Per il corretto riavvio del sistema di accumulo, seguire con attenzione le indicazioni riportate di seguito.

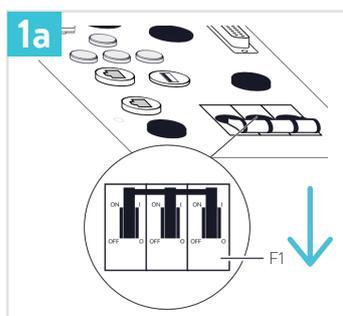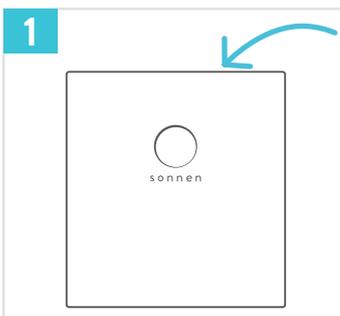

1. Spostare la leva F1 sulla posizione di OFF (vedi figura 1a).

2. Dietro alla leva F1, si trova l'interruttore SPV, ruotarlo in senso antiorario, su 0. Verificare che la spia LED del sistema di accumulo si sia spenta.






3. Scollegare il ripetitore/switch/TP-LINK/Powerlan dalla presa di corrente, se presente.

4. Abbassare l'interruttore salvavita del quadro elettrico sonnen.

5. Spegnerne il modem WI-FI e attendere 5 secondi.

6. Ripetere quanto indicato ai punti 5 - 4 - 3 - 2 - 1, effettuando l'operazione indicata in senso opposto.

Terminata l'operazione, la spia LED del sistema di accumulo sonnenBatterie dovrebbe apparire **AZZURRO/BIANCO** lampeggiante.

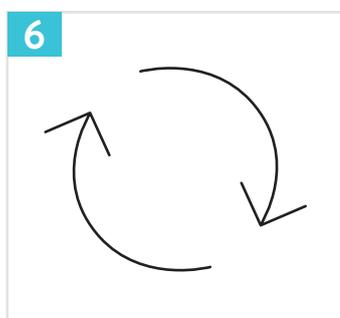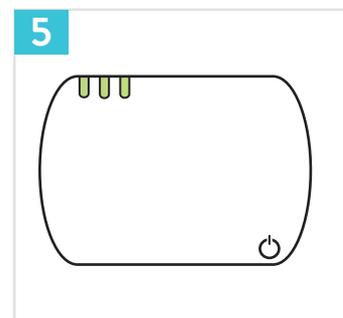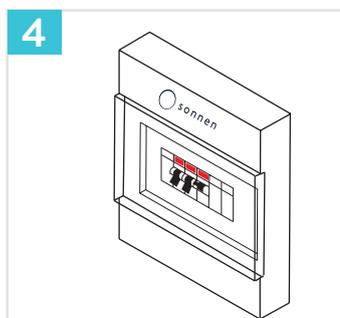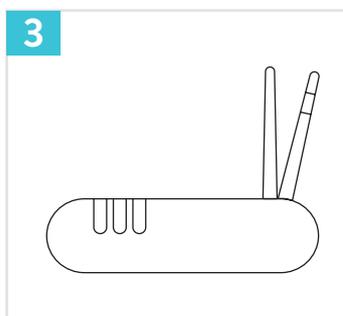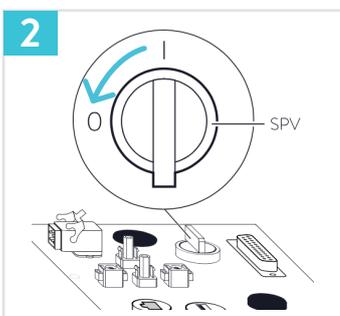

Per eventuali ulteriori informazioni, la invitiamo a contattare il nostro servizio di assistenza tecnica all'indirizzo mail service@sonnen.it.